

35.150.1374 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1374 (791-223)

Tanımı 4x16 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2021	83,50	12,10	6,05
2005	0,00	0,00	0,00
2015	30,50	4,75	2,38
2008	0,00	0,00	0,00
2020	57,50	9,85	4,93
2016	31,50	5,70	2,85
2014	28,50	4,30	2,15
2017	37,10	6,15	3,08
2013	23,69	3,90	1,95
2007	0,00	0,00	0,00
2018	45,80	7,05	3,53
2022-2	352,62	15,80	7,90
2019	52,00	8,95	4,48
2022-3	358,00	20,60	10,30
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	444,00	51,50	25,75
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	338,00	31,90	15,95
2022-1	145,00	15,80	7,90
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

35.150.1374 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

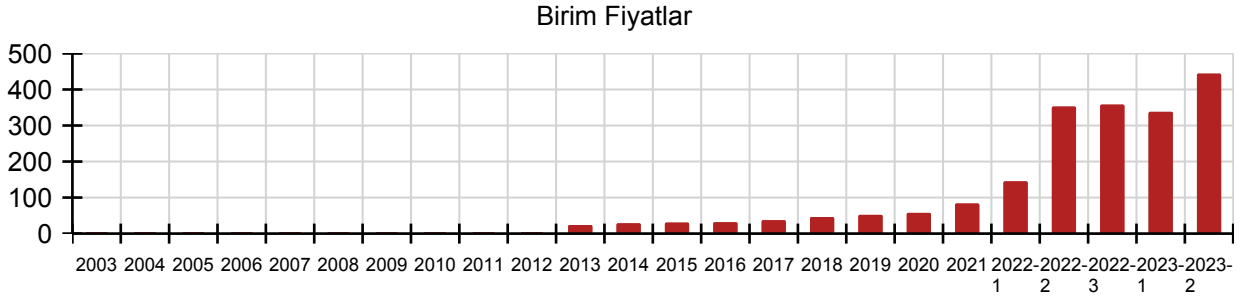

Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

35.150.1374 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.