

35.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1502 (791-305)

Tanımı 2x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3,40	1,80	0,90
2004	0,00	0,00	0,00
2018	6,05	3,25	1,63
2011	0,00	0,00	0,00
2021	9,05	4,35	2,17
2008	0,00	0,00	0,00
2017	5,50	2,80	1,40
2015	4,45	2,20	1,10
2022-2	23,63	5,70	2,85
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	42,50	18,60	9,30
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	14,20	5,70	2,85
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	4,10	2,00	1,00
2020	7,70	4,35	2,18
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	25,40	7,45	3,73
2009	0,00	0,00	0,00
2016	4,85	2,60	1,30
2023-1	30,40	11,60	5,80
2019	7,50	4,15	2,08

35.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

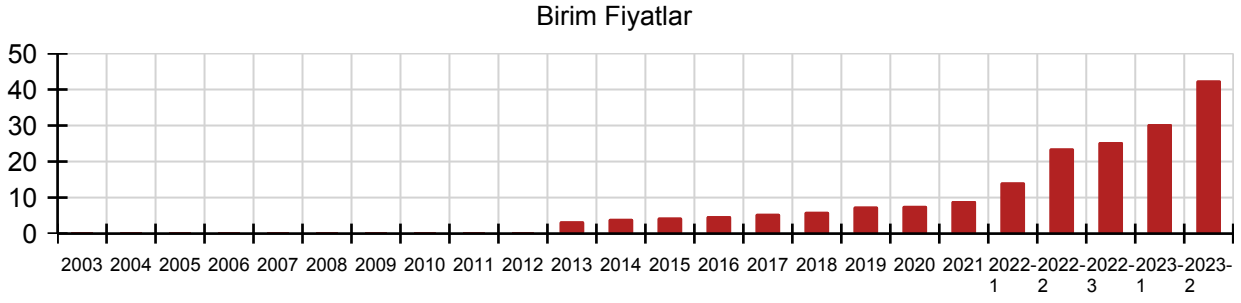

Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.