

## 35.150.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1530 (791-312)

**Tanımı** 3x1.5 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2021	9,00	4,35	2,17
2010	0,00	0,00	0,00
2020	7,65	4,35	2,18
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	22,31	5,70	2,85
2009	0,00	0,00	0,00
2015	4,75	2,20	1,10
2022-1	14,10	5,70	2,85
2014	4,35	2,00	1,00
2013	3,60	1,80	0,90
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	40,80	18,60	9,30
2017	5,90	2,80	1,40
2018	6,35	3,25	1,63
2003	0,00	0,00	0,00
2019	7,55	4,15	2,08
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	24,10	7,45	3,73
2016	5,15	2,60	1,30
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,10	11,60	5,80

## 35.150.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

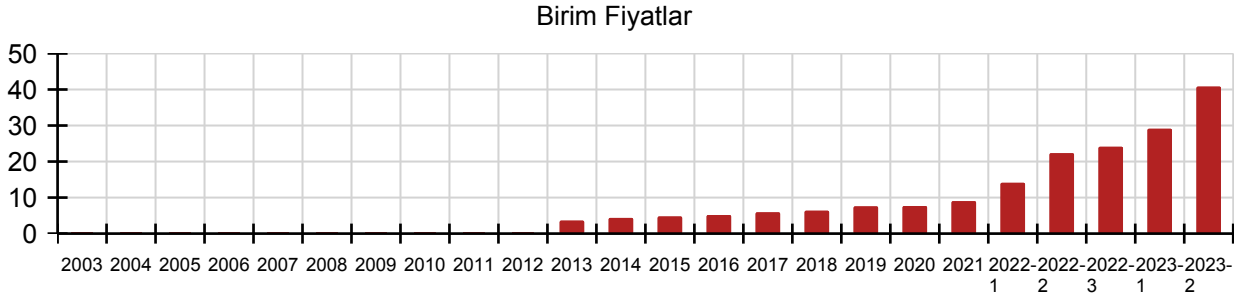

### Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)  
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.