

35.150.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1531 (791-311)

Tanımı 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4,40 | 1,80 | 0,90 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7,10 | 2,80 | 1,40 |
| 2014 | 5,30 | 2,00 | 1,00 |
| 2015 | 5,75 | 2,20 | 1,10 |
| 2018 | 7,55 | 3,25 | 1,63 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11,00 | 4,35 | 2,17 |
| 2023-1 | 37,50 | 11,60 | 5,80 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 30,34 | 5,70 | 2,85 |
| 2020 | 9,05 | 4,35 | 2,18 |
| 2022-3 | 32,10 | 7,45 | 3,73 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8,85 | 4,15 | 2,08 |
| 2016 | 6,15 | 2,60 | 1,30 |
| 2022-1 | 17,70 | 5,70 | 2,85 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 51,50 | 18,60 | 9,30 |

35.150.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

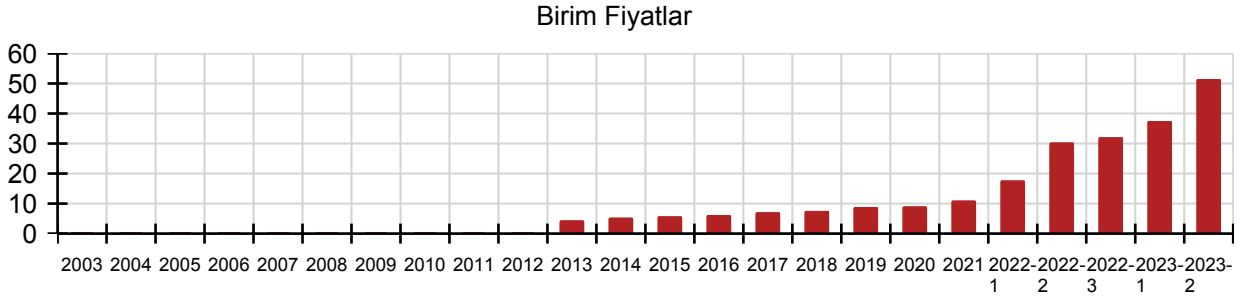

Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.