

## 35.150.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1560 (791-318)

**Tanımı** 4x1.5 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	4,20	2,00	1,00
2014	5,05	2,20	1,10
2022-2	27,41	6,35	3,18
2012	0,00	0,00	0,00
2021	10,50	4,85	2,42
2015	5,50	2,45	1,23
2023-1	35,00	12,90	6,45
2017	6,80	3,15	1,58
2016	5,95	2,90	1,45
2020	8,85	4,85	2,43
2019	8,65	4,65	2,33
2018	7,30	3,65	1,83
2023-2	48,80	20,70	10,35
2022-1	16,50	6,35	3,18
2022-3	29,40	8,30	4,15

## 35.150.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

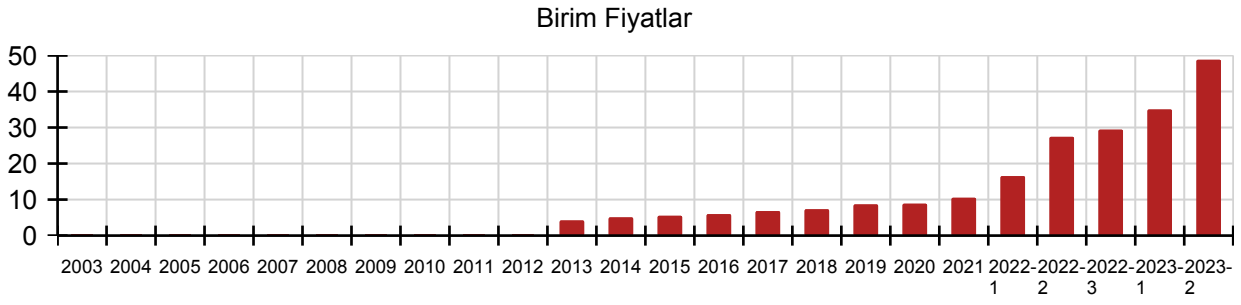

### Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)  
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.