

35.150.3121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|------------------|
| Poz No | 35.150.3121 | (791-615) |
| Tanımı | 2x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) | |
| Birimi | m | |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9,20 | 3,25 | 1,63 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 20,00 | 6,25 | 3,13 |
| 2022-2 | 29,63 | 6,25 | 3,13 |
| 2020 | 9,40 | 4,35 | 2,18 |
| 2017 | 9,80 | 2,80 | 1,40 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7,95 | 2,00 | 1,00 |
| 2022-3 | 31,60 | 8,15 | 4,08 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10,10 | 4,15 | 2,08 |
| 2021 | 12,40 | 4,80 | 2,40 |
| 2023-2 | 52,00 | 20,20 | 10,10 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8,55 | 2,20 | 1,10 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 37,30 | 12,60 | 6,30 |
| 2013 | 6,60 | 1,80 | 0,90 |
| 2016 | 8,65 | 2,60 | 1,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

35.150.3121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

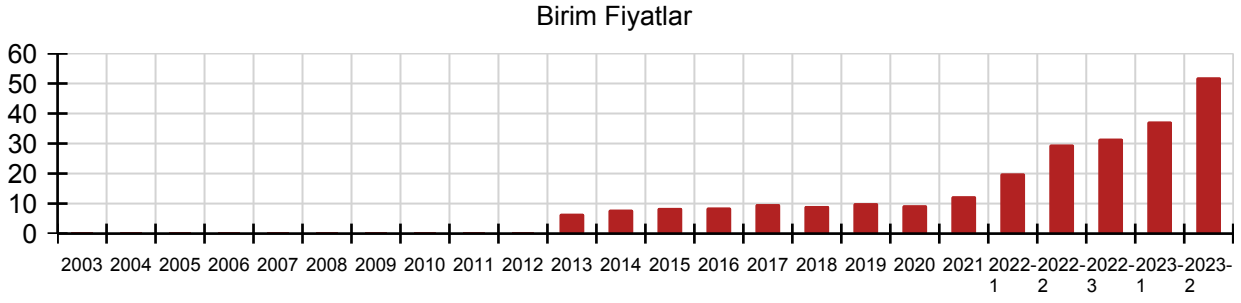

Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.