

## 35.150.3149 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3149 (791-628)

**Tanımı** 3x70rm/35rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	1240,00	131,00	65,50
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	209,00	16,30	8,15
2009	0,00	0,00	0,00
2013	84,70	6,20	3,10
2016	72,00	9,00	4,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	369,00	21,20	10,60
2022-2	739,28	21,20	10,60
2012	0,00	0,00	0,00
2019	142,00	14,20	7,10
2014	102,00	6,85	3,43
2023-2	1030,00	68,50	34,25
2018	113,00	11,20	5,60
2017	88,00	9,70	4,85
2015	109,00	7,60	3,80
2020	143,00	14,80	7,40
2023-1	797,00	42,70	21,35
2022-3	746,00	27,60	13,80

## 35.150.3149 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

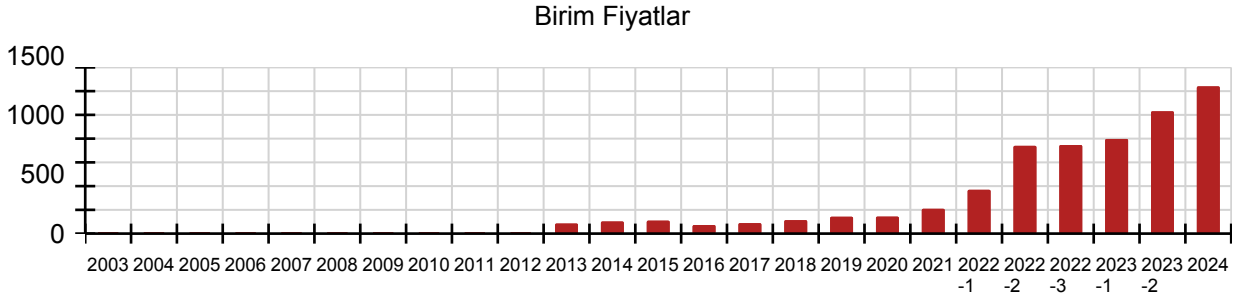

### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3149 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.