

## 35.150.3164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3164 (791-638)

**Tanımı** 4x10rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	26,10	3,45	1,73
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,10	2,20	1,10
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	141,13	7,70	3,85
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	205,00	25,20	12,60
2006	0,00	0,00	0,00
2016	25,80	3,20	1,60
2021	45,20	5,90	2,95
2010	0,00	0,00	0,00
2018	26,70	4,00	2,00
2022-1	78,50	7,70	3,85
2014	24,50	2,45	1,23
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	31,50	5,35	2,68
2022-3	144,00	10,10	5,05
2015	26,50	2,70	1,35
2019	31,20	5,10	2,55
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	157,00	15,70	7,85

## 35.150.3164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

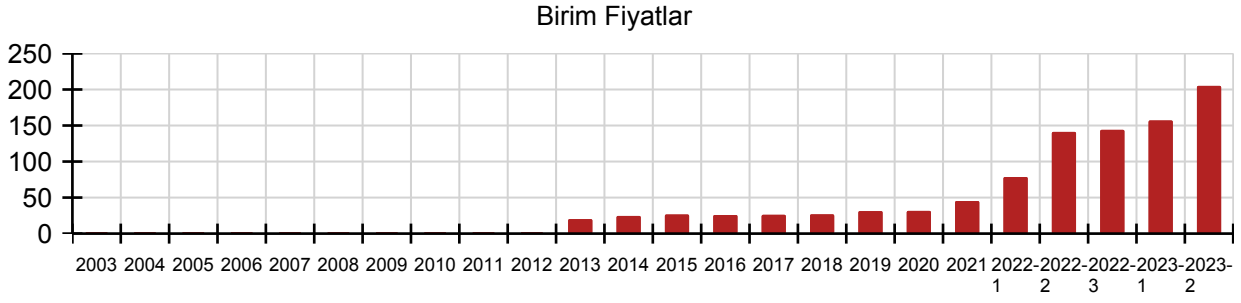

### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.