

35.150.3166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.150.3166	(791-634/1)
Tanımı	4x25rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	103,00	10,00	5,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	33,00	5,50	2,75
2022-1	181,00	13,00	6,50
2022-3	339,00	17,00	8,50
2017	37,60	5,95	2,98
2018	49,60	6,85	3,43
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	365,00	26,30	13,15
2019	66,50	8,70	4,35
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	334,20	13,00	6,50
2023-2	473,00	42,10	21,05
2011	0,00	0,00	0,00
2020	70,50	9,05	4,53
2008	0,00	0,00	0,00
2024	576,00	80,00	40,00

35.150.3166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

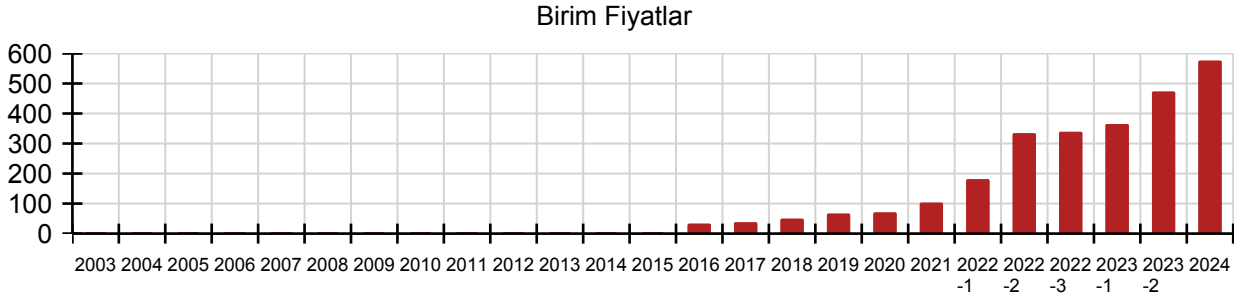

Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre aleilde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.