

## 35.150.3168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3168 (791-634/3)

**Tanımı** 4x50rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	180,00	14,30	7,15
2022-1	317,00	18,60	9,30
2017	64,00	8,60	4,30
2018	85,00	9,85	4,93
2014	0,00	0,00	0,00
2016	56,00	8,00	4,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	838,00	60,00	30,00
2024	1010,00	114,00	57,00
2019	114,00	12,50	6,25
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	607,00	24,20	12,10
2023-1	650,00	37,50	18,75
2022-2	600,94	18,60	9,30
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	123,00	13,00	6,50

## 35.150.3168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

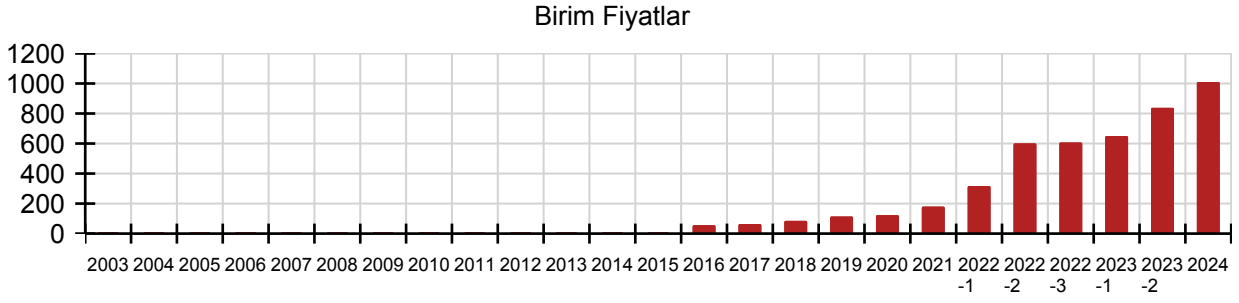

### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3168 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.