

35.150.3171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.150.3171	(791-634/6)
Tanımı	4x120rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	1460,30	27,00	13,50
2016	129,00	11,50	5,75
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	1470,00	35,10	17,55
2018	191,00	14,20	7,10
2017	148,00	12,40	6,20
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	784,00	27,00	13,50
2024	2390,00	167,00	83,50
2023-1	1570,00	54,50	27,25
2021	441,00	20,70	10,35
2023-2	2020,00	87,50	43,75
2019	257,00	18,00	9,00
2020	299,00	18,80	9,40

35.150.3171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

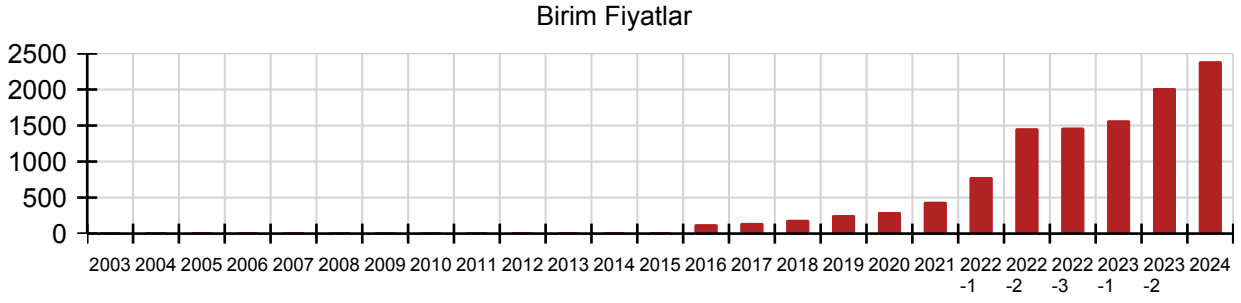

Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre aleilde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.