

35.150.3181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3181 (791-641)

Tanımı 5x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,19	2,20	1,10
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	16,20	5,10	2,55
2021	22,70	5,90	2,95
2022-2	59,18	7,70	3,85
2016	14,40	3,20	1,60
2024	128,00	47,90	23,95
2018	14,10	4,00	2,00
2023-1	70,00	15,70	7,85
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	38,00	7,70	3,85
2022-3	61,50	10,10	5,05
2017	14,70	3,45	1,73
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	14,50	2,70	1,35
2020	16,50	5,35	2,68
2014	13,50	2,45	1,23
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	94,50	25,20	12,60

35.150.3181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

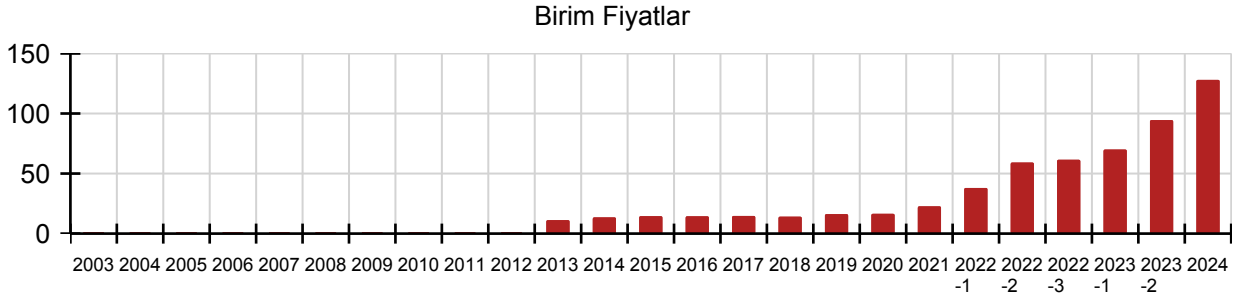

Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil.

35.150.3181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.