

35.150.3182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3182 (791-642)

Tanımı 7x1.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	14,00	2,20	1,10
2011	0,00	0,00	0,00
2015	18,50	2,70	1,35
2016	18,20	3,20	1,60
2022-3	59,50	10,10	5,05
2021	25,20	5,90	2,95
2022-2	56,98	7,70	3,85
2019	17,90	5,10	2,55
2023-1	67,50	15,70	7,85
2024	124,00	47,90	23,95
2017	18,50	3,45	1,73
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	42,50	7,70	3,85
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	91,00	25,20	12,60
2020	18,20	5,35	2,68
2010	0,00	0,00	0,00
2014	17,00	2,45	1,23
2018	16,80	4,00	2,00

35.150.3182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

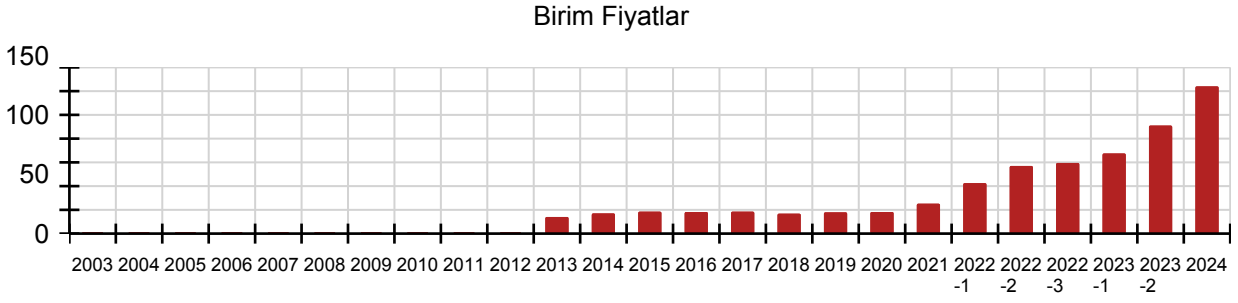

Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3182 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.