

## 35.150.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3201 (791-706)

**Tanımı** 1x1,5 mm<sup>2</sup>, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1,20	0,80	0,40
2017	1,75	1,30	0,65
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1,60	1,00	0,50
2019	2,55	1,90	0,95
2022-1	5,25	3,20	1,60
2016	1,65	1,20	0,60
2023-1	14,60	6,50	3,25
2021	3,50	2,45	1,23
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	7,33	3,20	1,60
2009	0,00	0,00	0,00
2024	30,00	19,80	9,90
2022-3	8,30	4,20	2,10
2018	2,00	1,50	0,75
2014	1,45	0,90	0,45
2020	2,70	2,00	1,00
2023-2	20,10	10,40	5,20

## 35.150.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

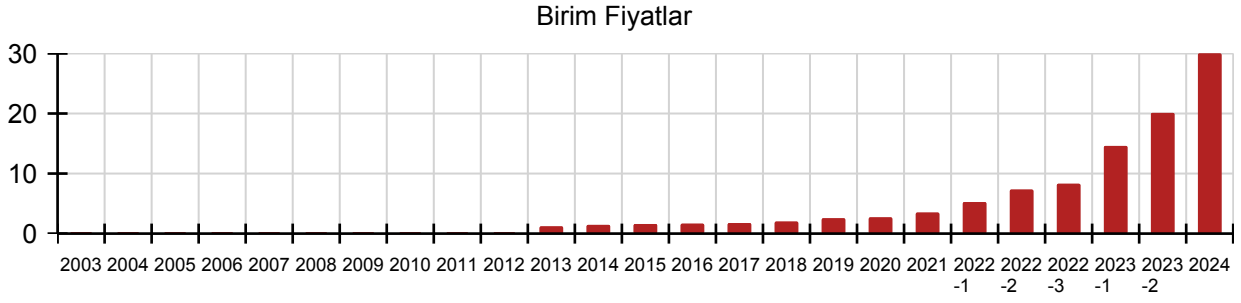

### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.