

## 35.150.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3202 (791-707)

**Tanımı** 1x2,5 mm<sup>2</sup>, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1,90	0,80	0,40
2022-1	7,60	3,20	1,60
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2,30	0,90	0,45
2017	2,35	1,30	0,65
2015	2,50	1,00	0,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	13,10	4,20	2,10
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	25,40	10,40	5,20
2021	4,70	2,45	1,23
2024	35,60	19,80	9,90
2022-2	12,11	3,20	1,60
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3,35	1,90	0,95
2018	2,65	1,50	0,75
2020	3,50	2,00	1,00
2023-1	19,10	6,50	3,25
2016	2,35	1,20	0,60

## 35.150.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

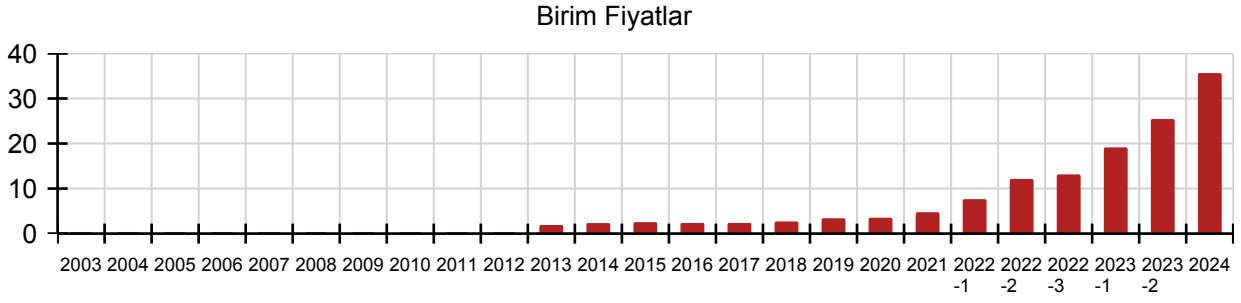

### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil.

## 35.150.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.