

## 35.150.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3206 (791-711)

**Tanımı** 1x16 mm<sup>2</sup>, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	17,50	2,85	1,43
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	13,60	1,20	0,60
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,90	4,85	2,43
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	113,00	15,80	7,90
2022-3	98,00	6,35	3,18
2022-2	96,31	4,85	2,43
2021	26,80	3,70	1,85
2023-1	91,00	9,85	4,93
2015	17,50	1,50	0,75
2017	13,00	1,95	0,98
2014	16,50	1,35	0,68
2020	18,40	3,00	1,50
2018	13,90	2,25	1,13
2016	13,80	1,80	0,90

## 35.150.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

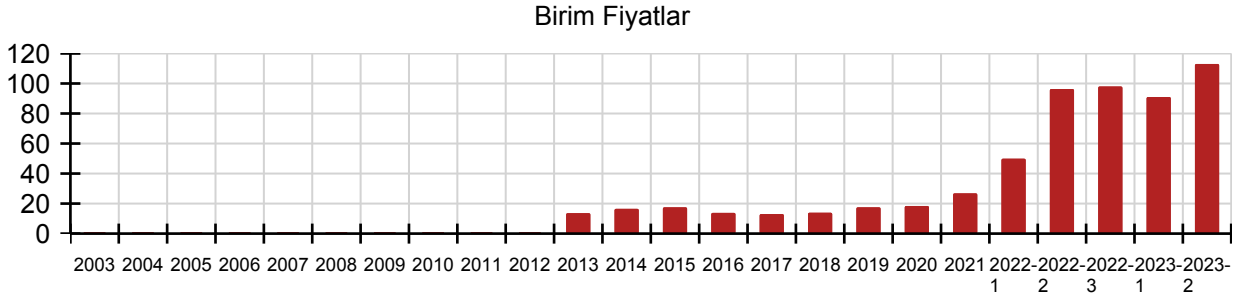

### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

## 35.150.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.