

35.160.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1602 (740-103)

Tanımı Linye hattı peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV) (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	91,50	40,40	20,20
2016	40,20	20,10	10,05
2014	33,00	15,50	7,75
2018	51,50	24,90	12,45
2017	43,80	21,70	10,85
2015	36,00	17,00	8,50
2020	67,00	33,10	16,55
2019	63,50	31,50	15,75
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	144,00	57,00	28,50
2022-2	152,70	57,00	28,50
2022-3	170,00	74,50	37,25
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	511,00	116,00	58,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	30,00	14,00	7,00
2023-2	718,00	218,00	109,00

35.160.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

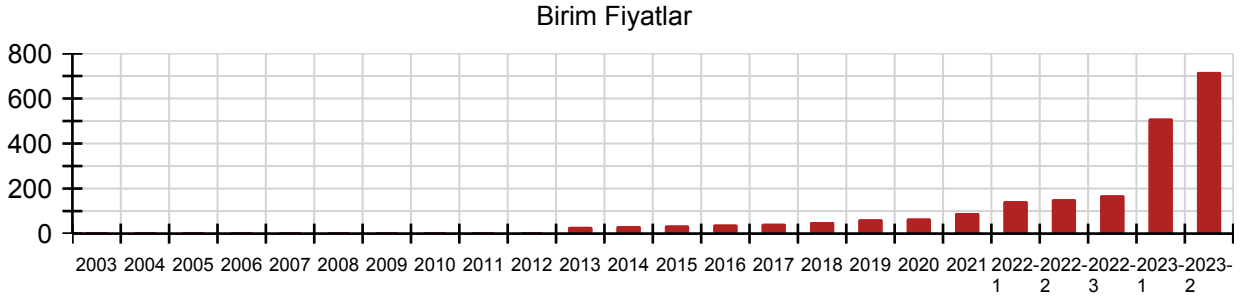

Yapım Şartları

ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) (Ölçü Adet)
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.1500 gibidir.
Not: İletkenler TS EN 60445e göre renklendirilecektir.

35.160.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.