

## 35.170.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.1105 (742-1105)

**Tanımı** Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	189,00	4,80	2,40
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	286,00	7,15	3,58
2022-1	457,00	10,10	5,05
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	733,79	10,10	5,05
2007	0,00	0,00	0,00
2020	260,00	7,15	3,58
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	810,00	13,20	6,60
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	246,00	6,10	3,05
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1190,00	32,80	16,40
2023-1	961,00	20,50	10,25
2014	0,00	0,00	0,00

## 35.170.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

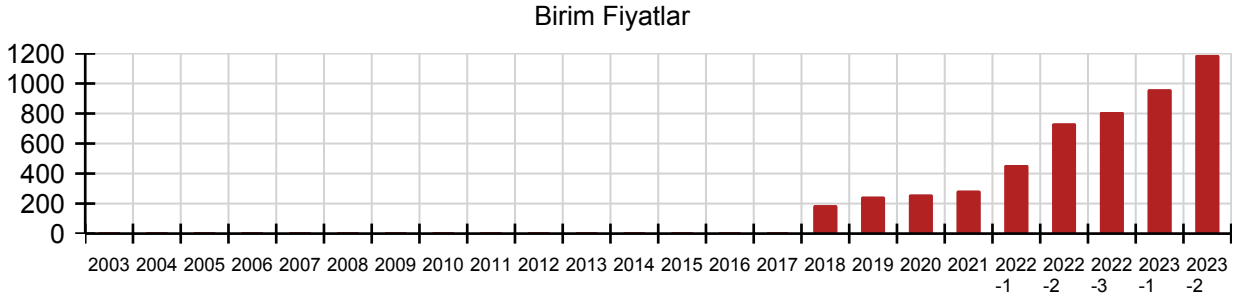

### Yapım Şartları

LED Tavan Armatürleri: (Ölçü: Adet)

Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. www

## 35.170.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.