

35.170.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.1107 (742-1107)

Tanımı Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	307,00	7,15	3,58
2013	0,00	0,00	0,00
2021	337,00	7,15	3,58
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	853,00	13,20	6,60
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	291,00	6,10	3,05
2018	276,00	4,80	2,40
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	773,39	10,10	5,05
2023-2	1260,00	32,80	16,40
2022-1	538,00	10,10	5,05
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	1020,00	20,50	10,25

35.170.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

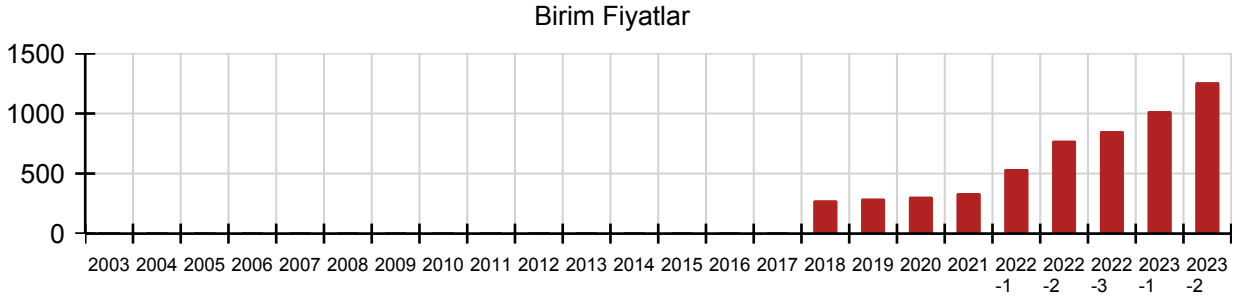

Yapım Şartları

LED Tavan Armatürleri: (Ölçü: Adet)

Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.www

35.170.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.