

35.180.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.180.3001 (742-601)

Tanımı 3,15 kVA izolasyon güç panosu, KORUMA VE GÜVENLİK İZALASYON GÜÇ SİSTEMİ

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	14970,00	1320,00	660,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	9540,00	604,00	302,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	10140,00	670,00	335,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	12860,00	1040,00	520,00
2022-2	29695,00	1590,00	795,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	30180,00	2070,00	1035,00
2013	9540,00	604,00	302,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	14320,00	1320,00	660,00
2021	16340,00	1320,00	660,00
2023-2	45340,00	5140,00	2570,00
2017	11650,00	901,00	450,50
2022-1	24420,00	1590,00	795,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	11070,00	838,00	419,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	34130,00	3210,00	1605,00

35.180.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

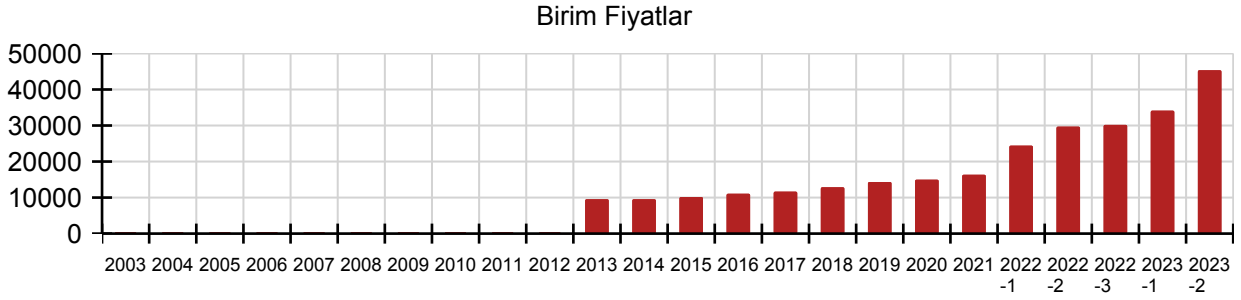

Yapım Şartları

KORUMA VE GÜVENLİK İZALASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS HD 60364-7-710 ve IEC 61558-2-215 standartlarını sağlayan; nominal çıkışı 3,15 kVA, 4 kVA, 5kVA, 6,3 kVA, 8 kVA, 10 kVA değerlerinde trafo gücü , beyan gerilimi ve nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen, çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5mA den küçük tıbbi izolasyon trafosu, izolasyon hatası, trafonun aşırı sıcaklık ve yük hatası verebilen, dâhili empedansı 100 kohmdan büyük, test akımı 24 V dan büyük olmayan,ölçü akımı 50 µA den küçük , haberleşme protokolüne sahip ve alarm gösterge paneli ile haberleşebilir durumda olacak şekilde imal edilmiş troidal akım trafosu ile beraber izolasyon izleme cihazı, izolasyon hatası, trafo aşırı sıcaklık ve aşırı yük alarmı verebilecek, normal işletmede yeşil renk sinyal lambası, yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaştığında yanan sarı renk sinyal lambası, sesleri duyulabilir alarmı bulunan, hata giderildikten sonra normal işletmeye dönen, izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilir alarm paneli ile ve projeye göre seçilecek 20 adet 2 kutuplu otomatlar içeren izolasyon güç panelinin işyerinde temini ve yerine montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.180.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.