

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1103 (590-300)

Tanımı Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm Olacaktır, SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1610,00	76,50	38,25
2015	1700,00	84,50	42,25
2018	2260,00	131,00	65,50
2017	2240,00	114,00	57,00
2013	1460,00	69,30	34,65
2023-2	17290,63	1228,13	614,07
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	4500,00	239,12	119,56
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	10952,70	483,44	241,72
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	5659,38	371,88	185,94
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	10841,10	371,88	185,94
2016	2130,00	106,00	53,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	2950,00	166,00	83,00
2023-1	13103,13	749,38	374,69
2020	3600,00	196,00	98,00

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

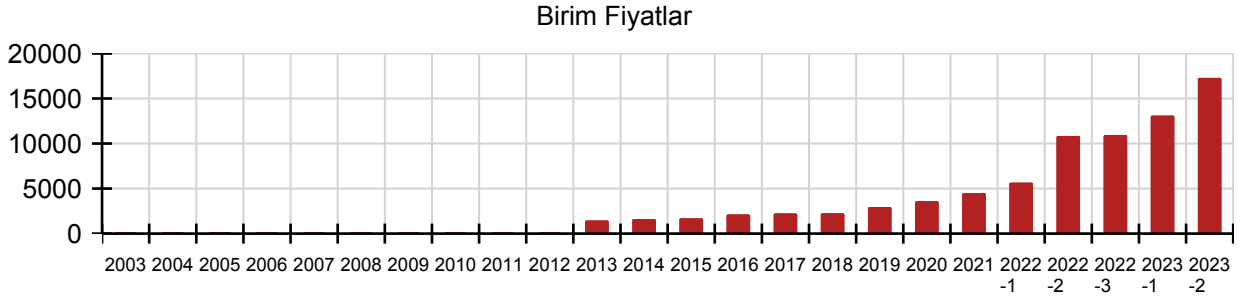

Yapım Şartları

SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.