

## 25.625.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1407 (590-607)

**Tanımı** 130x200 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1780,00	104,00	52,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2200,00	178,00	89,00
2021	4075,00	324,52	162,26
2022-3	10758,80	645,94	322,97
2023-2	17478,13	1640,63	820,32
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	2110,00	155,00	77,50
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1610,00	94,40	47,20
2022-2	10609,70	496,88	248,44
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3260,00	266,00	133,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	6171,88	496,88	248,44
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2090,00	144,00	72,00
2015	1880,00	115,00	57,50
2019	2640,00	226,00	113,00
2023-1	12732,50	1001,25	500,63

## 25.625.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

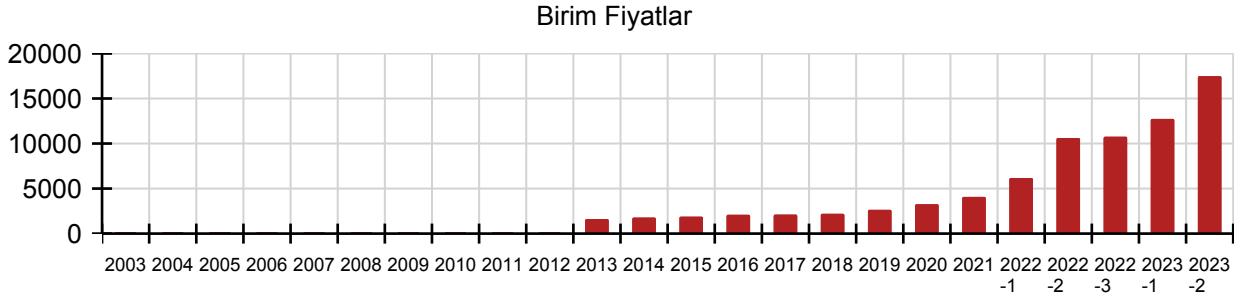

### Yapım Şartları

#### SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.