

## 25.627.1429 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.627.1429 (590-1730)

**Tanımı** (45.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	79790,00	2030,00	1015,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	80000,00	2240,00	1120,00
2017	79110,00	3010,00	1505,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	102400,00	4370,00	2185,00
2021	143750,00	6270,80	3135,40
2022-2	414772,00	9978,13	4989,07
2005	0,00	0,00	0,00
2013	66490,00	1840,00	920,00
2022-3	417765,00	12971,60	6485,78
2023-2	688946,88	32946,88	16473,44
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	218228,00	9978,13	4989,07
2006	0,00	0,00	0,00
2020	115000,00	5140,00	2570,00
2018	85640,00	3450,00	1725,00
2023-1	505981,88	20106,88	10053,44
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	76680,00	2800,00	1400,00

## 25.627.1429 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

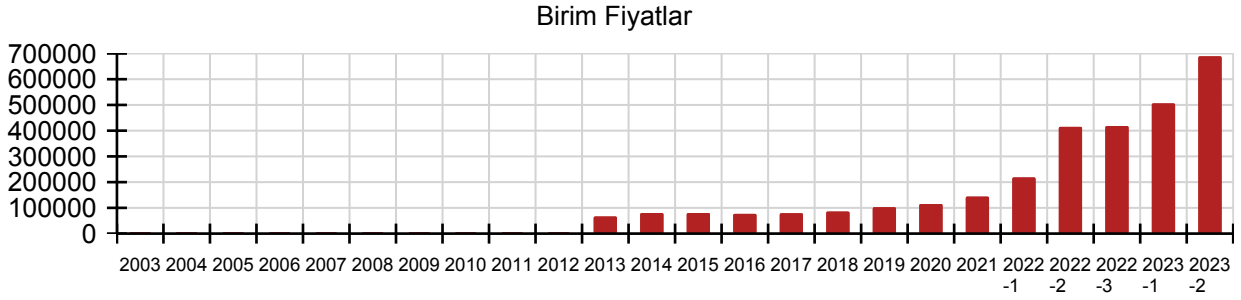

### Yapım Şartları

PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü: Adet) Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaporatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaporatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.627.1429 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.