

## 25.627.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.627.1519 (590-1803)

**Tanımı** (10.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	39080,00	916,00	458,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	298344,38	10094,38	5047,19
2009	0,00	0,00	0,00
2016	49590,00	1400,00	700,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	125109,00	5009,38	2504,69
2019	58780,00	2190,00	1095,00
2022-3	176033,00	6512,19	3256,10
2018	53780,00	1730,00	865,00
2014	46900,00	1010,00	505,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	82450,00	3147,60	1573,80
2022-2	174530,00	5009,38	2504,69
2023-2	405790,63	16540,63	8270,32
2015	47010,00	1120,00	560,00
2020	65960,00	2580,00	1290,00
2017	49700,00	1510,00	755,00

## 25.627.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

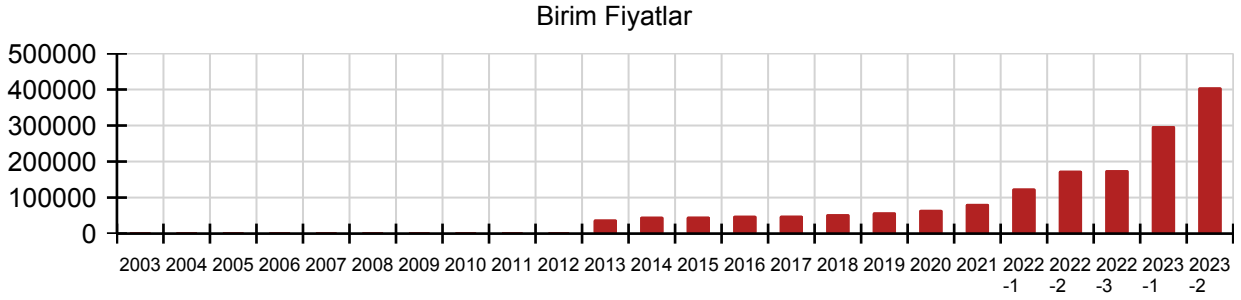

### Yapım Şartları

PAKET TİP SOĐUK DEPO CİHAZI (Ölçü: Adet) Kondenser ünitesinde bulunan sođutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görölmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaporatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip sođuk depo cihazında hava sođutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, sođuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, sođuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, sođuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaporatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip sođuk depo cihazının borulaması, termometreleri, sođutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.627.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.