

25.300.1705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1705/A (201-1105/A)

Tanımı Polietilen kaplı doğalgaz boruları 48.3 mm (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	35,10	8,91	4,46
2004	0,00	0,00	0,00
2014	25,48	5,20	2,60
2015	27,17	5,79	2,90
2016	28,86	7,41	3,71
2022-3	207,32	56,20	28,10
2020	74,41	23,22	11,61
2022-1	160,23	43,23	21,62
2022-2	194,35	43,23	21,62
2013	21,58	4,68	2,34
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	95,94	28,34	14,17
2023-1	282,04	87,04	43,52
2024	639,60	233,35	116,68
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	394,88	141,38	70,69
2019	66,24	19,76	9,88
2018	46,02	10,21	5,11

25.300.1705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

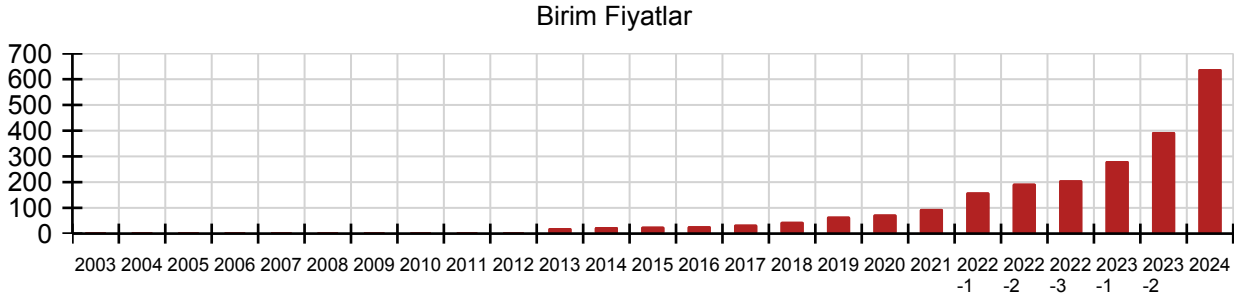

Yapım Şartları

POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)

TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.