

## 25.305.4105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.4105/35 (204-3105/C/3500)

**00**

**Tanımı** 11/2" 50/6,9 0,910 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	107,72	11,60	5,80
2014	0,00	0,00	0,00
2021	41,48	7,60	3,80
2015	13,10	1,95	0,98
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	111,19	15,06	7,53
2020	33,34	6,23	3,12
2018	20,18	3,48	1,74
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	19,71	3,01	1,51
2022-1	69,86	11,60	5,80
2003	0,00	0,00	0,00
2016	15,34	2,48	1,24
2019	29,51	5,31	2,66
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	164,09	37,98	18,99
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	119,94	23,32	11,66

## 25.305.4105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

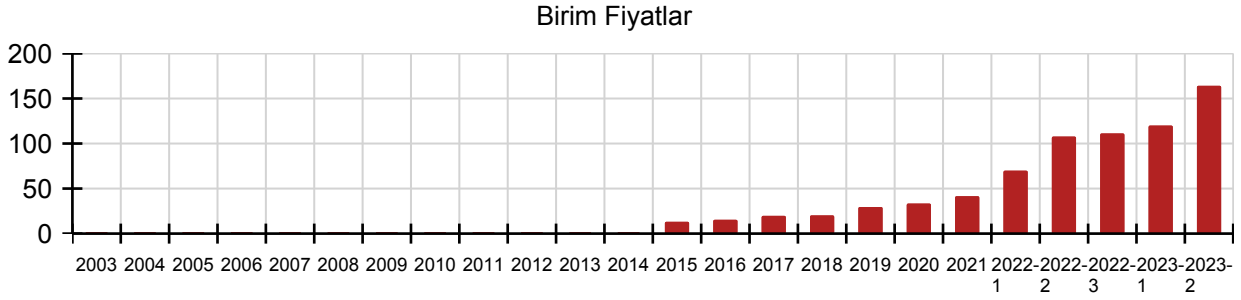

### Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.4105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.