

25.305.6708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6708/A (202-1009/A)

Tanımı DN 250 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	806,10	89,55	44,78
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2577,20	345,95	172,98
2018	799,50	175,50	87,75
2015	606,00	111,00	55,50
2012	0,00	0,00	0,00
2014	807,00	99,00	49,50
2020	1174,67	185,82	92,91
2017	664,50	153,00	76,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	4131,29	449,72	224,86
2022-2	4027,50	345,95	172,98
2023-1	6220,70	696,95	348,48
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	8320,32	1139,07	569,54
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1462,79	226,73	113,36
2016	586,50	141,00	70,50
2019	1017,99	158,12	79,06

25.305.6708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

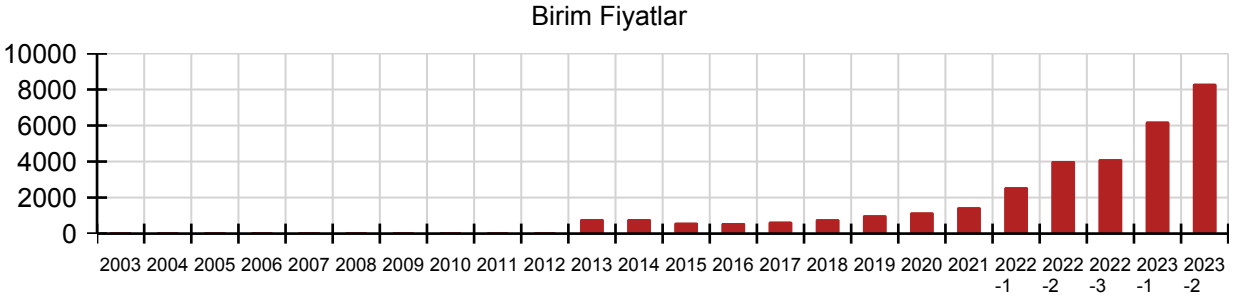

Yapım Şartları

Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluđu yaklaşık 7,2kg/dm³ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130um iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40um aklilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.