

25.320.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1205 (207-405)
Tanımı	100 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3540,81	130,81	65,41
2011	0,00	0,00	0,00
2013	180,60	16,15	8,08
2012	0,00	0,00	0,00
2016	368,00	24,60	12,30
2021	947,09	65,95	32,98
2024	6799,80	549,80	274,90
2018	448,75	34,07	17,04
2014	350,00	17,30	8,65
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3510,63	100,63	50,32
2023-1	4806,59	202,84	101,42
2022-1	1650,63	100,63	50,32
2023-2	5950,69	333,19	166,60
2019	568,16	46,00	23,00
2015	362,00	19,30	9,65
2017	442,00	29,60	14,80
2009	0,00	0,00	0,00
2020	758,96	54,05	27,03
2008	0,00	0,00	0,00

25.320.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

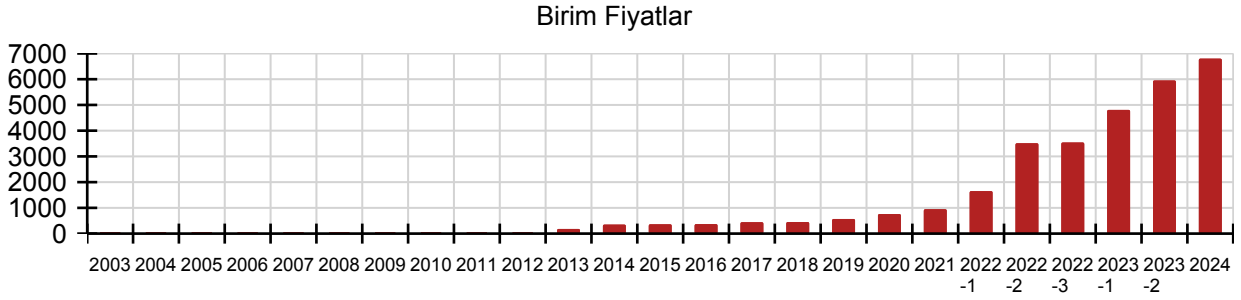

Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.