

25.320.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1207 (207-407)
Tanımı	150 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2023-1	7649,46	248,21	124,11
2016	573,00	33,70	16,85
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1588,44	80,69	40,34
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	5815,63	123,13	61,57
2022-1	2710,63	123,13	61,57
2020	1272,34	66,14	33,07
2015	540,00	26,50	13,25
2019	949,76	56,28	28,14
2022-3	5852,56	160,06	80,03
2018	735,89	42,19	21,10
2014	512,00	23,70	11,85
2017	699,00	40,50	20,25
2008	0,00	0,00	0,00
2013	264,50	22,15	11,08
2023-2	9956,94	408,19	204,10
2024	10986,05	673,55	336,78

25.320.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

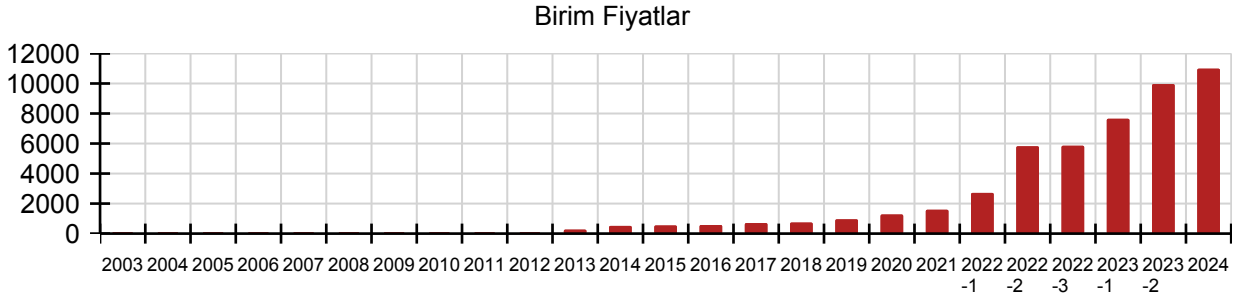

Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĐUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sođuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.