

25.320.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1209 (207-409)
Tanımı	250 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2014	1220,00	31,30	15,65
2020	3399,14	94,98	47,49
2017	2040,00	53,50	26,75
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	645,00	26,20	13,10
2022-1	7001,88	176,88	88,44
2016	1630,00	44,40	22,20
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	15191,88	176,88	88,44
2023-1	19881,59	356,59	178,30
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	30756,00	968,50	484,25
2021	4246,10	115,90	57,95
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1350,00	34,90	17,45
2018	2050,36	61,14	30,57
2022-3	15244,94	229,94	114,97
2023-2	24411,94	586,94	293,47
2019	2528,36	80,83	40,42

25.320.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

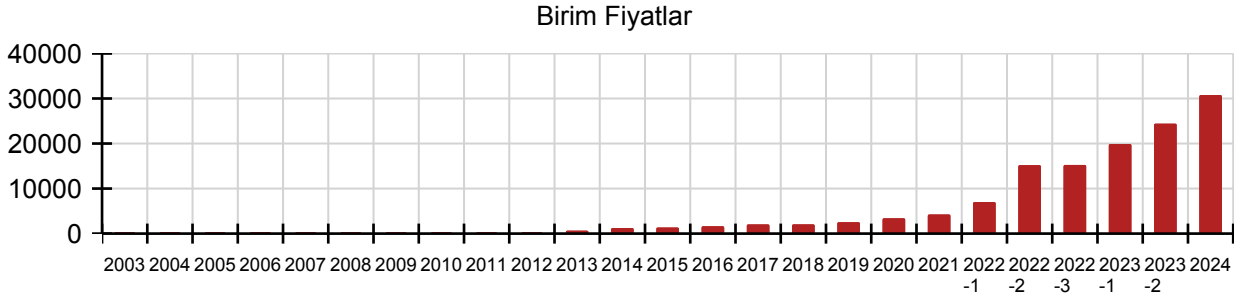

Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.