

25.320.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1210 (207-410)
Tanımı	300 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1890,00	36,60	18,30
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2460,58	63,84	31,92
2013	911,00	26,95	13,48
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	32249,44	611,94	305,97
2016	2280,00	46,50	23,25
2021	5330,13	120,81	60,41
2017	2450,00	56,00	28,00
2014	1710,00	32,80	16,40
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	40559,75	1009,75	504,88
2022-3	20342,19	239,69	119,85
2023-1	26509,21	371,71	185,86
2022-1	9321,88	184,38	92,19
2022-2	20286,88	184,38	92,19
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3171,25	84,25	42,13
2009	0,00	0,00	0,00
2020	4266,46	99,01	49,51

25.320.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

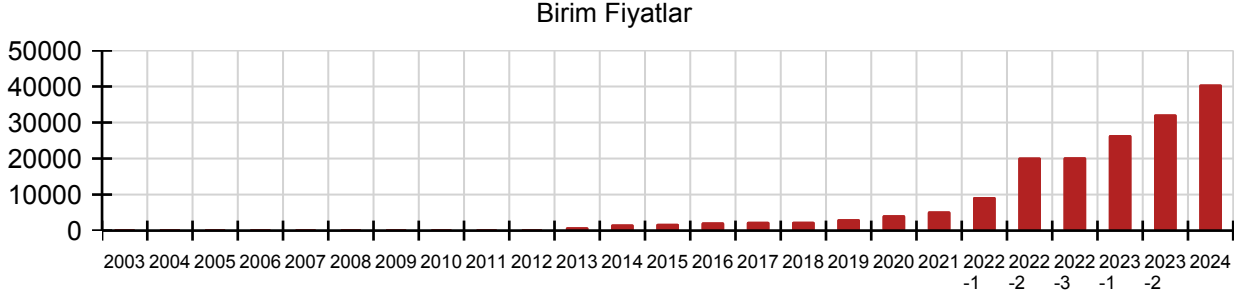

Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.