

25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1213 (207-413)
Tanımı	500 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	118131,94	869,44	434,72
2019	10355,81	119,65	59,83
2024	153934,65	1434,65	717,33
2014	4300,00	50,50	25,25
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	71922,94	340,44	170,22
2013	2687,00	36,65	18,33
2022-2	71844,38	261,88	130,94
2022-1	32799,38	261,88	130,94
2016	5700,00	72,00	36,00
2021	17445,10	171,58	85,79
2023-1	93590,46	527,96	263,98
2020	13959,43	140,61	70,31
2018	7698,04	90,90	45,45
2017	7690,00	86,50	43,25
2015	4740,00	56,50	28,25

25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

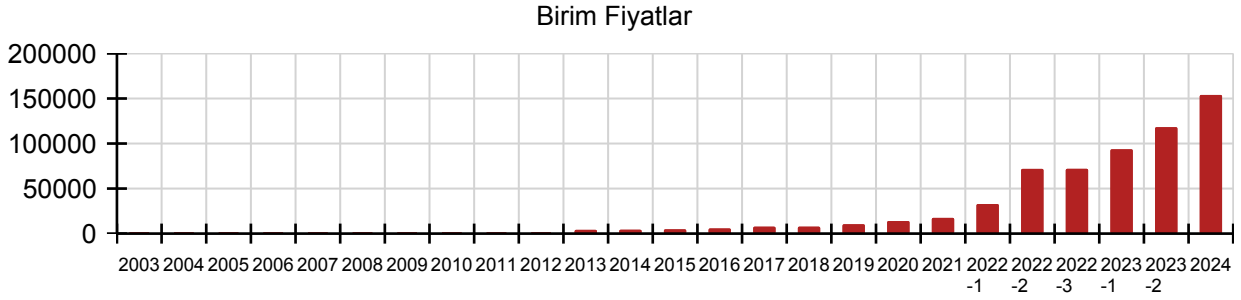

Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında ki vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.