

## 25.320.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.7301 (211-1301)

**Tanımı** 15 Ø mm (1/2"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2014	180,00	7,65	3,83
2016	176,00	10,90	5,45
2019	211,71	11,71	5,86
2017	202,00	11,80	5,90
2013	137,70	6,95	3,48
2018	219,00	13,60	6,80
2015	173,00	8,55	4,28
2012	0,00	0,00	0,00
2020	233,78	13,78	6,89
2021	291,80	16,80	8,40
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	2914,25	139,25	69,63
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	543,13	25,63	12,82
2022-2	1164,13	25,63	12,82
2023-1	1702,88	51,63	25,82
2022-3	1171,81	33,31	16,66
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2396,88	84,38	42,19
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.320.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

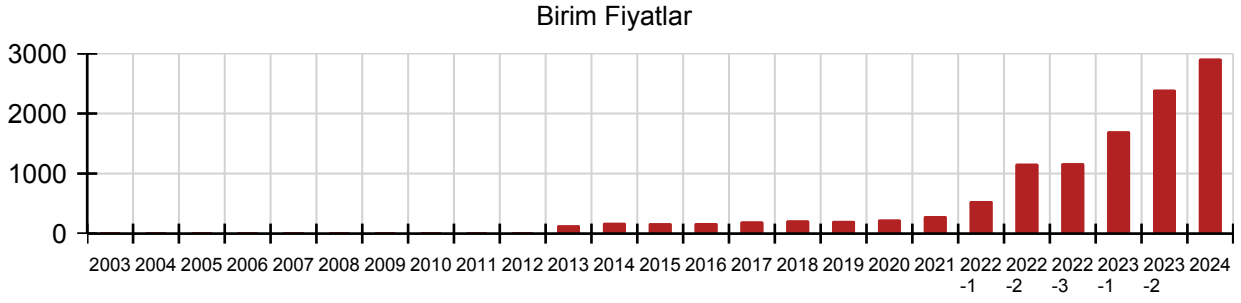

### Yapım Şartları

Dinamik Balans Vanası; ısıtma, sođutma ve H VAC tesisatları için, vidalı;  
Isıtma, sođutma ve H VAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemededen, yayı paslanmaz çelik malzemededen imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.  
15Ø (1/2") ve 20Ø (3/4") ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1")-40Ø (1½") ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

## 25.320.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.