

25.325.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.325.1106 (221-106)
Tanımı	50 Ø mm (2"), Pislük tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	117,95	13,70	6,85
2014	65,50	4,40	2,20
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	283,75	30,00	15,00
2016	81,00	6,25	3,13
2018	105,00	7,75	3,88
2017	89,00	6,75	3,38
2023-1	531,75	60,50	30,25
2022-3	431,15	39,00	19,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	422,15	30,00	15,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	59,35	4,00	2,00
2024	1255,00	165,00	82,50
2003	0,00	0,00	0,00
2021	173,41	19,65	9,82
2020	139,11	16,10	8,05
2023-2	760,00	100,00	50,00
2015	79,50	4,90	2,45

25.325.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

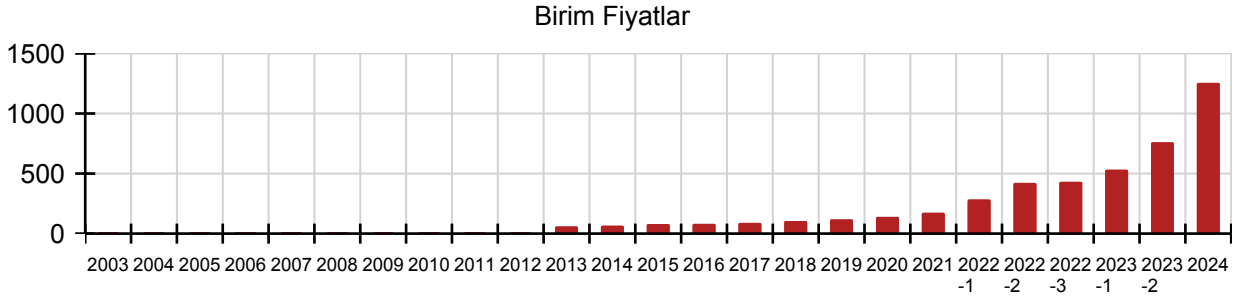

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.