

## 25.325.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1204 (221-204)

**Tanımı** 32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm  
Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	75,00	5,00	2,50
2024	1677,88	216,63	108,32
2007	0,00	0,00	0,00
2013	66,60	4,05	2,03
2022-3	538,34	52,00	26,00
2022-1	380,01	40,01	20,01
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	526,35	40,01	20,01
2021	214,23	26,23	13,12
2008	0,00	0,00	0,00
2019	143,63	18,30	9,15
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	74,00	4,50	2,25
2016	76,50	6,35	3,18
2017	80,50	6,85	3,43
2018	100,00	7,85	3,93
2020	171,89	21,49	10,75
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1255,00	131,25	65,63
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	883,06	80,56	40,28

## 25.325.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

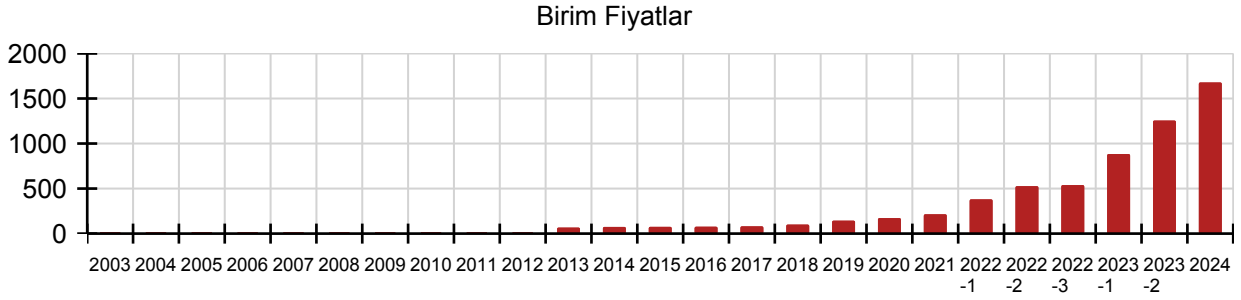

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.