

## 25.325.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1206 (221-206)

**Tanımı** 50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm  
Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	102,15	5,25	2,63
2010	0,00	0,00	0,00
2014	114,00	5,80	2,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	117,00	8,20	4,10
2018	151,00	10,20	5,10
2003	0,00	0,00	0,00
2017	124,00	8,85	4,43
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	115,00	6,45	3,23
2020	261,35	31,56	15,78
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1487,13	118,38	59,19
2022-2	887,88	58,75	29,38
2023-2	2110,00	193,75	96,88
2022-1	600,00	58,75	29,38
2019	218,34	26,85	13,43
2022-3	905,50	76,38	38,19
2024	2811,00	319,75	159,88
2021	325,74	38,50	19,25

## 25.325.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

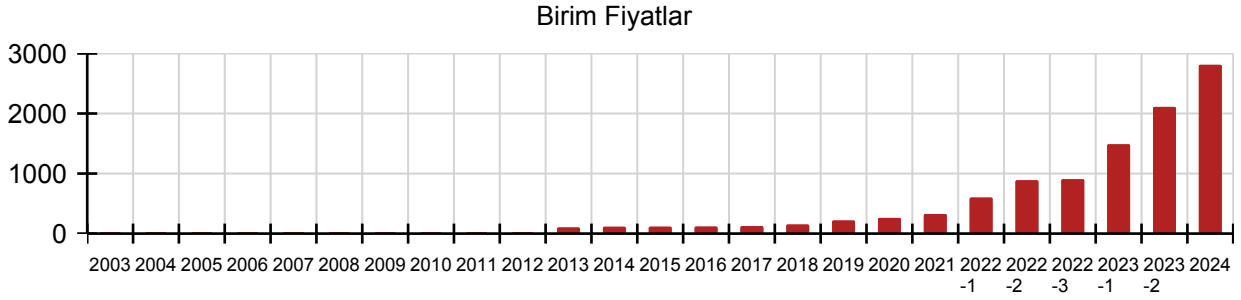

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.