

25.325.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1209 (221-209)

Tanımı 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	3510,25	194,00	97,00
2022-1	1408,75	96,25	48,13
2007	0,00	0,00	0,00
2018	355,00	15,20	7,60
2014	275,00	8,55	4,28
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	228,90	7,75	3,88
2016	306,00	12,20	6,10
2022-3	2134,83	125,13	62,57
2021	762,75	63,06	31,53
2015	276,00	9,55	4,78
2024	6331,00	526,00	263,00
2017	322,00	13,20	6,60
2019	518,34	43,98	21,99
2020	611,43	51,68	25,84
2023-2	4962,50	318,75	159,38
2022-2	2105,95	96,25	48,13

25.325.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

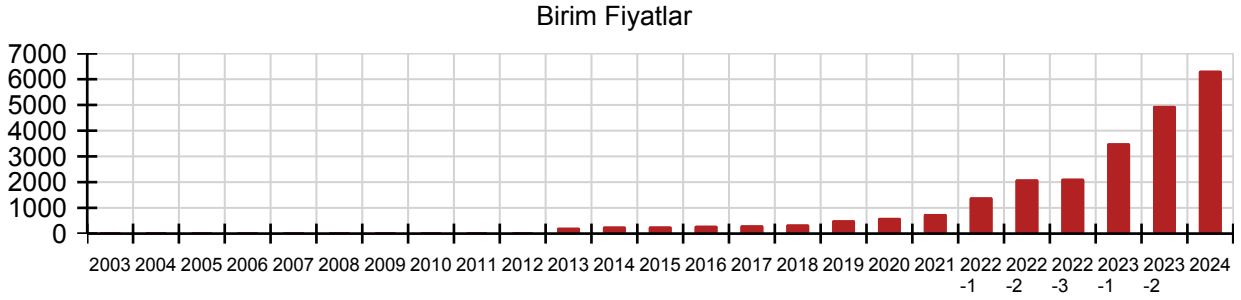

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi piriç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci piriç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.