

25.325.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1210 (221-210)

Tanımı 125 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	461,00	11,50	5,75
2018	580,00	18,30	9,15
2021	1137,03	67,98	33,99
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	3241,00	134,88	67,44
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2116,25	103,75	51,88
2013	381,90	9,35	4,68
2014	459,00	10,30	5,15
2019	791,09	47,40	23,70
2004	0,00	0,00	0,00
2017	536,00	15,90	7,95
2003	0,00	0,00	0,00
2020	910,95	55,71	27,86
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3209,88	103,75	51,88
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	7302,50	343,75	171,88
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	510,00	14,70	7,35
2023-1	5179,13	209,13	104,57

25.325.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

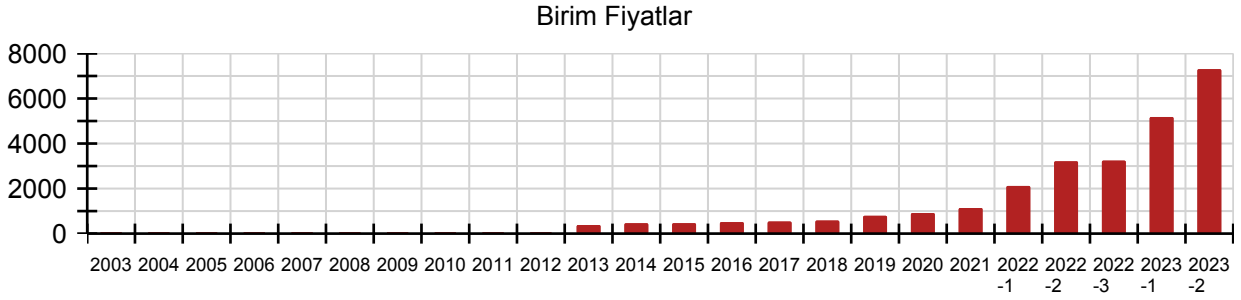

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 μm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 μm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 μm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.