

## 25.325.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1305 (221-405)

**Tanımı** 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	251,00	5,40	2,70
2014	336,00	4,85	2,43
2021	525,59	38,50	19,25
2017	215,00	7,45	3,73
2016	204,00	6,90	3,45
2005	0,00	0,00	0,00
2013	302,50	4,40	2,20
2019	338,58	26,85	13,43
2023-2	3008,75	193,75	96,88
2018	254,00	8,55	4,28
2020	421,23	31,56	15,78
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	938,75	58,75	29,38
2008	0,00	0,00	0,00
2024	4542,25	319,75	159,88
2022-2	1276,36	58,75	29,38
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1293,99	76,38	38,19
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2128,38	118,38	59,19
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.325.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

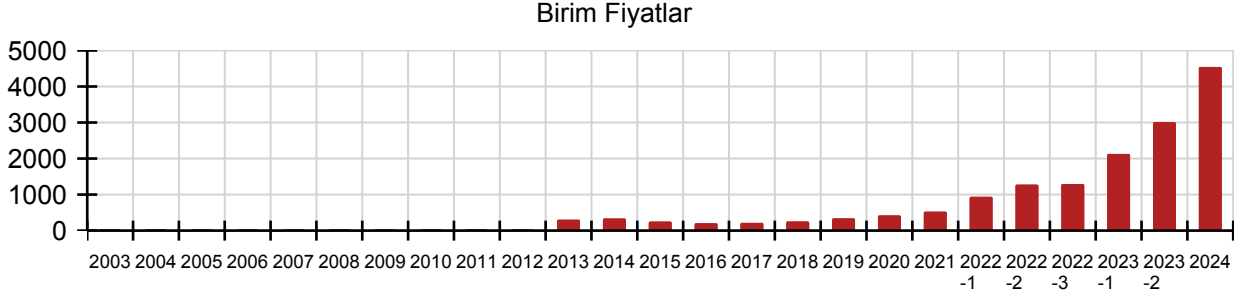

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.