

25.325.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1306 (221-406)

Tanımı 50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	357,00	8,55	4,28
2017	302,00	7,45	3,73
2015	355,00	5,40	2,70
2014	477,00	4,85	2,43
2016	287,00	6,90	3,45
2013	429,55	4,40	2,20
2021	732,43	40,96	20,48
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1977,35	62,51	31,26
2022-1	1312,51	62,51	31,26
2023-1	3285,94	125,94	62,97
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	4631,25	206,25	103,13
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	471,11	28,58	14,29
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1996,09	81,25	40,63
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	586,73	33,56	16,78
2024	6977,88	340,38	170,19

25.325.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

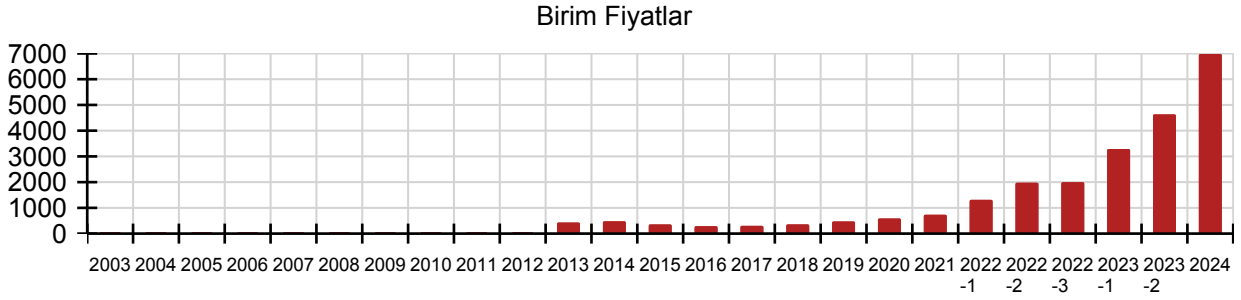

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.