

25.325.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1310 (221-410)

Tanımı 125 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	6156,25	118,75	59,38
2013	1968,00	7,45	3,73
2023-1	15626,88	239,38	119,69
2018	1630,00	14,50	7,25
2022-2	9437,13	118,75	59,38
2023-2	21943,75	393,75	196,88
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1380,00	12,60	6,30
2024	32974,75	649,75	324,88
2016	1310,00	11,70	5,85
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	9472,75	154,38	77,19
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2105,94	54,25	27,13
2020	2628,38	63,76	31,88
2014	2190,00	8,20	4,10
2021	3283,58	77,80	38,90
2015	1630,00	9,15	4,58

25.325.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

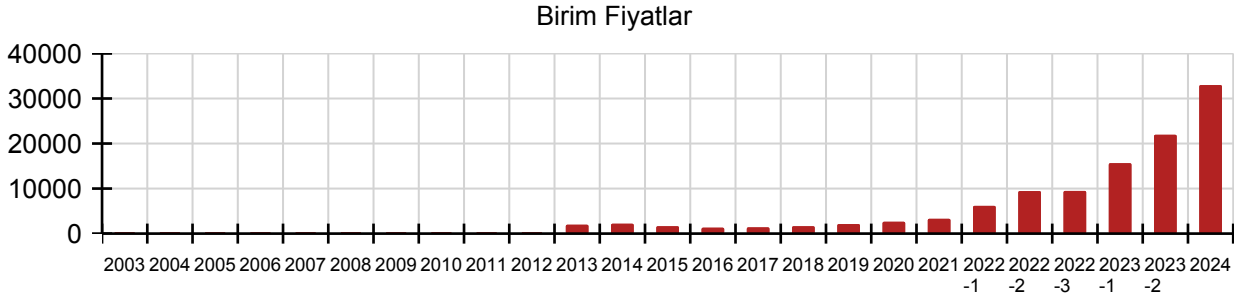

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.