

25.325.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1312 (221-412)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	5060,00	13,10	6,55
2015	3750,00	14,70	7,35
2013	4554,00	11,90	5,95
2019	4126,04	78,80	39,40
2021	6436,83	113,01	56,51
2018	3210,00	23,20	11,60
2023-2	44010,00	572,50	286,25
2017	2720,00	20,20	10,10
2016	3010,00	18,70	9,35
2020	5151,65	92,60	46,30
2022-1	12085,00	172,50	86,25
2024	66107,20	944,70	472,35
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	31372,75	347,75	173,88
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	18972,54	172,50	86,25
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	19024,29	224,25	112,13
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.325.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

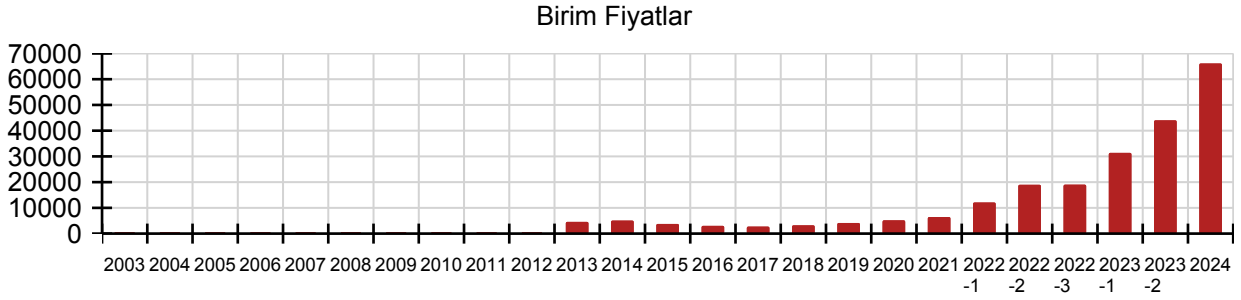

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.