

25.325.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1402 (221-602)

Tanımı 20 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	390,00	36,25	18,13
2014	108,00	4,50	2,25
2023-1	980,50	73,00	36,50
2015	109,00	5,00	2,50
2004	0,00	0,00	0,00
2019	151,43	16,58	8,29
2021	229,40	23,76	11,88
2013	97,10	4,05	2,03
2016	100,00	6,35	3,18
2020	183,99	19,48	9,74
2023-2	1390,00	118,75	59,38
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	621,30	36,25	18,13
2024	1976,00	196,00	98,00
2022-3	632,18	47,13	23,57
2018	107,00	7,85	3,93
2017	106,00	6,85	3,43
2011	0,00	0,00	0,00

25.325.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

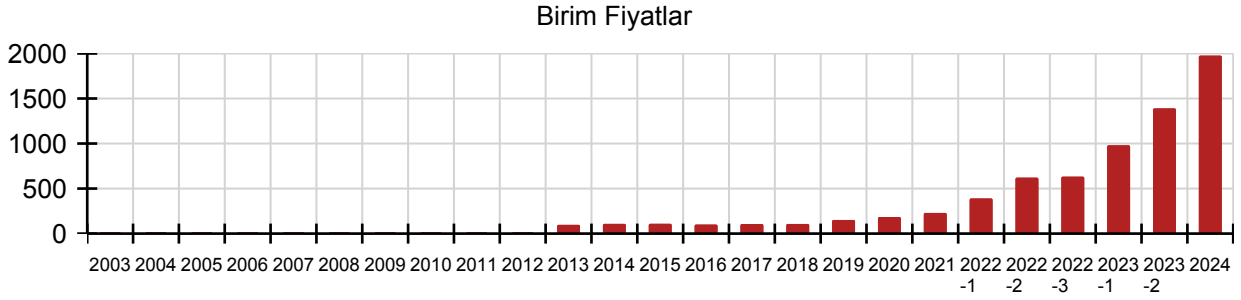

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.