

25.325.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1403 (221-603)

Tanımı 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	128,00	4,50	2,25
2015	129,00	5,00	2,50
2019	181,56	18,30	9,15
2016	118,00	6,35	3,18
2022-1	485,01	40,01	20,01
2020	220,66	21,49	10,75
2018	132,00	7,85	3,93
2017	125,00	6,85	3,43
2022-3	722,05	52,00	26,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1186,81	80,56	40,28
2013	115,30	4,05	2,03
2024	2385,38	216,63	108,32
2022-2	710,06	40,01	20,01
2021	275,19	26,23	13,12
2023-2	1680,00	131,25	65,63
2011	0,00	0,00	0,00

25.325.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

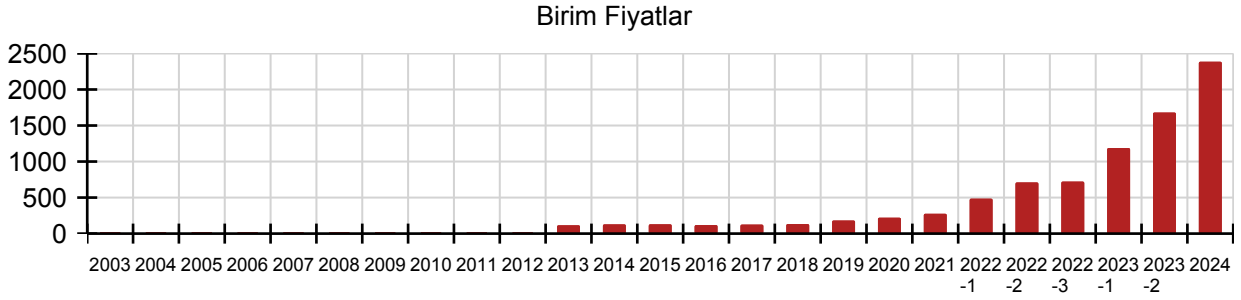

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.