

25.325.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1404 (221-604)

Tanımı 32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	176,00	4,50	2,25
2015	177,00	5,00	2,50
2019	235,59	22,16	11,08
2022-2	910,29	48,46	24,23
2022-3	924,81	62,99	31,50
2016	162,00	6,35	3,18
2017	171,00	6,85	3,43
2023-2	2151,94	159,44	79,72
2021	365,25	31,76	15,88
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	3251,88	263,13	131,57
2023-1	1520,10	97,60	48,80
2022-1	650,96	48,46	24,23
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	186,00	7,85	3,93
2020	292,83	26,04	13,02
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	157,80	4,05	2,03

25.325.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

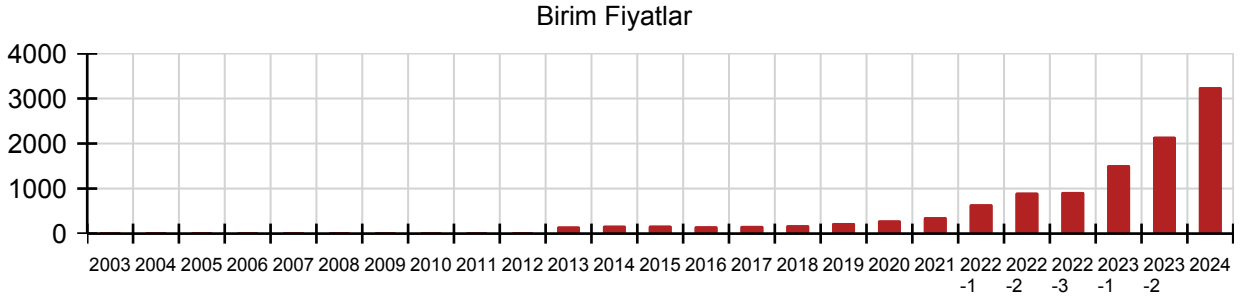

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 μm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 μm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 μm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.