

25.325.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1405 (221-605)

Tanımı 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	198,00	5,30	2,65
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	279,26	26,85	13,43
2016	201,00	7,50	3,75
2015	199,00	5,90	2,95
2013	178,35	4,80	2,40
2017	212,00	8,10	4,05
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1044,61	58,75	29,38
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	771,25	58,75	29,38
2021	432,90	38,50	19,25
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	4079,75	319,75	159,88
2023-1	1745,88	118,38	59,19
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2472,50	193,75	96,88
2018	220,00	9,30	4,65
2020	347,08	31,56	15,78
2022-3	1062,24	76,38	38,19

25.325.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

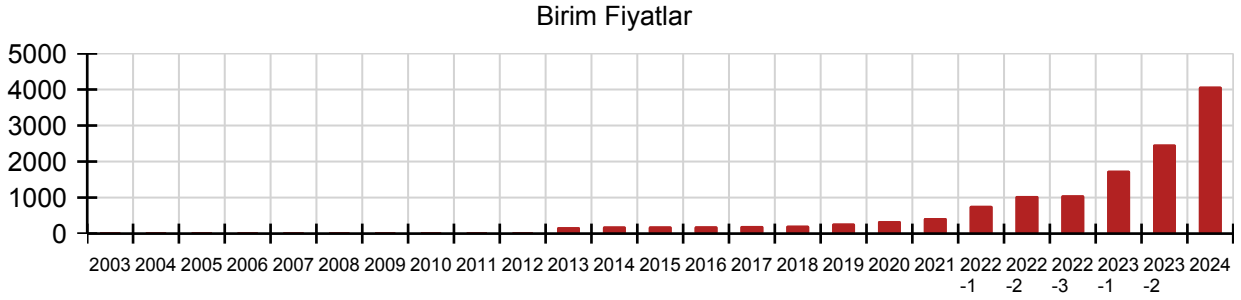

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.