

## 25.325.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1406 (221-606)

**Tanımı** 50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	258,00	5,65	2,83
2015	259,00	6,30	3,15
2022-3	1532,70	81,25	40,63
2013	231,75	5,10	2,55
2016	261,00	8,05	4,03
2020	452,85	33,56	16,78
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2520,94	125,94	62,97
2017	275,00	8,70	4,35
2018	290,00	10,00	5,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1010,01	62,51	31,26
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	5371,63	340,38	170,19
2022-2	1513,96	62,51	31,26
2021	565,08	40,96	20,48
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	364,01	28,58	14,29
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3560,00	206,25	103,13

## 25.325.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

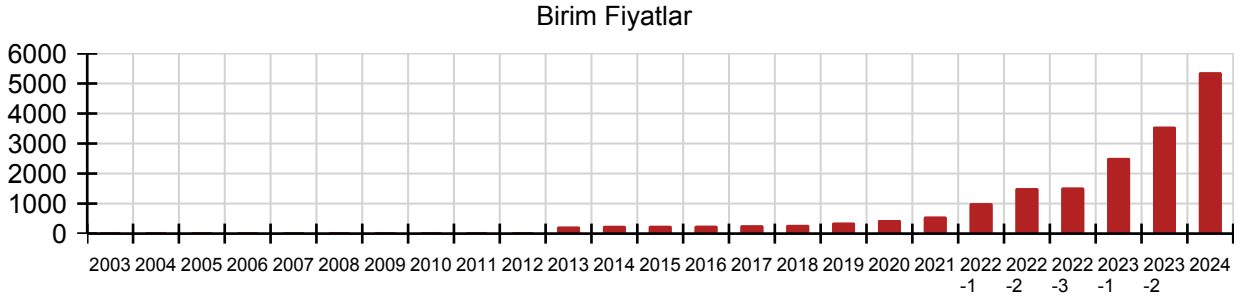

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.