

## 25.325.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1407 (221-607)

**Tanımı** 65 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	512,00	9,80	4,90
2003	0,00	0,00	0,00
2019	551,19	39,09	19,55
2005	0,00	0,00	0,00
2013	435,75	5,80	2,90
2021	856,20	56,05	28,02
2008	0,00	0,00	0,00
2020	686,06	45,94	22,97
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	489,00	11,30	5,65
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2051,85	85,56	42,78
2022-1	1523,06	85,56	42,78
2014	484,00	6,40	3,20
2023-2	4826,88	283,13	141,57
2022-3	2077,54	111,25	55,63
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	485,00	7,15	3,58
2016	487,00	9,10	4,55
2023-1	3417,50	172,50	86,25

## 25.325.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

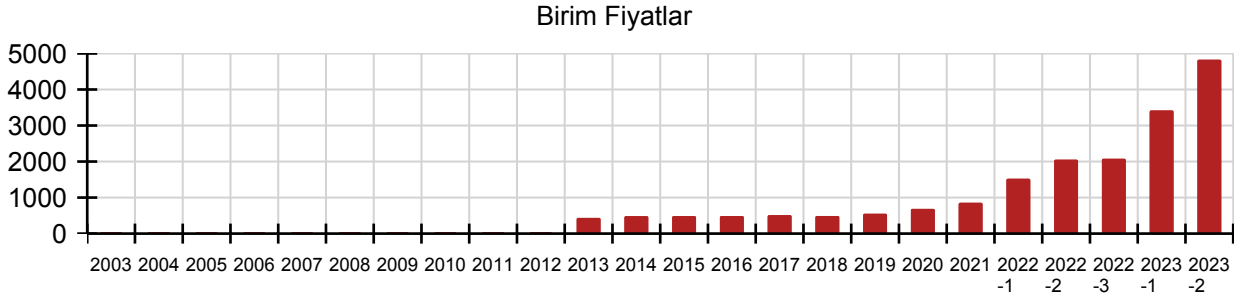

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500  $\mu\text{m}$  (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700  $\mu\text{m}$  (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200  $\mu\text{m}$  (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.