

## 25.325.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1408 (221-608)

**Tanımı** 80 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	526,20	6,75	3,38
2020	893,61	51,68	25,84
2022-2	2921,34	96,25	48,13
2022-3	2950,21	125,13	62,57
2017	619,00	11,40	5,70
2014	585,00	7,45	3,73
2016	589,00	10,60	5,30
2018	621,00	13,10	6,55
2015	586,00	8,30	4,15
2019	717,53	43,98	21,99
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1996,25	96,25	48,13
2021	1115,48	63,06	31,53
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4856,50	194,00	97,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	6846,25	318,75	159,38
2024	10317,25	526,00	263,00

## 25.325.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

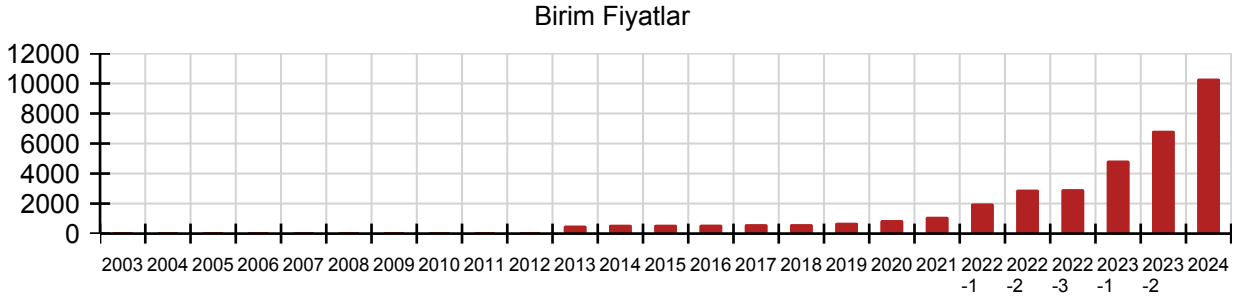

### Yapım Şartları

#### PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.