

25.325.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1409 (221-609)

Tanımı 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	693,90	7,30	3,65
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	775,00	11,50	5,75
2018	816,00	14,20	7,10
2019	979,09	47,40	23,70
2015	772,00	9,00	4,50
2017	776,00	12,40	6,20
2020	1220,33	55,71	27,86
2014	771,00	8,05	4,03
2021	1523,75	67,98	33,99
2024	14567,25	567,25	283,63
2023-1	6872,88	209,13	104,57
2023-2	9673,75	343,75	171,88
2022-3	4173,41	134,88	67,44
2022-1	2741,25	103,75	51,88
2022-2	4142,29	103,75	51,88

25.325.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

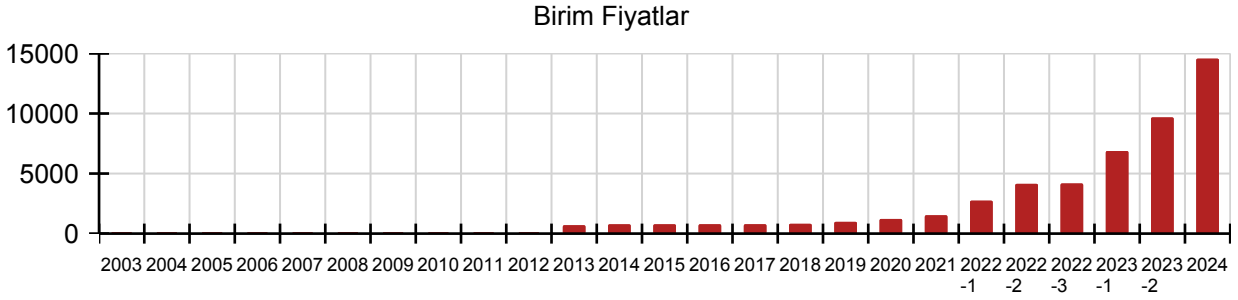

Yapım Şartları

PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.